


Étiquetage des échantillons

Les échantillons sont étiquetés correctement si :

- une vue claire du contenu est garantie ;
- le contrôle du niveau est possible ;
- le capuchon vissé peut être retiré sans encombre ;
- le tube et l'étiquette ne se coincent pas ou ne collent pas dans la centrifugeuse.

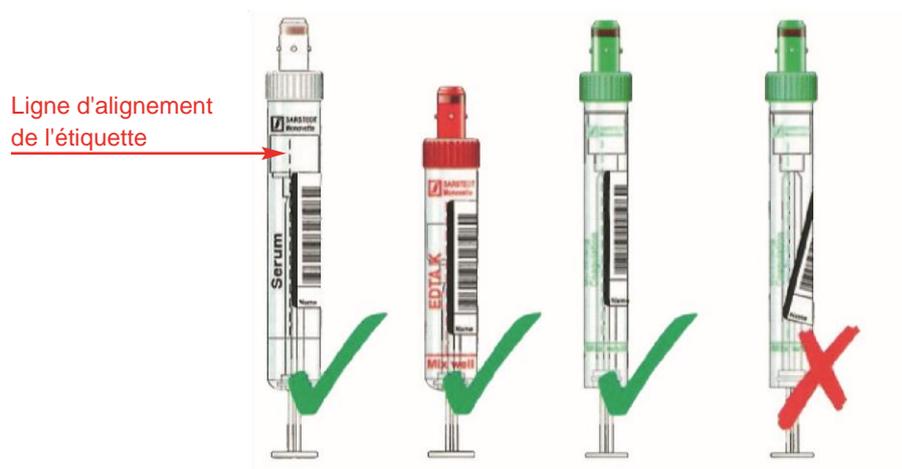

Merci de coller l'étiquette-patient verticalement afin qu'elle entre dans la fenêtre de lecture du scanner.